CONEXION DE GRIFOS DE PRUEBA QUE ARRIESGAN EL USO CORRECTO

CARLOS W. THOMASSET 3/7/2000

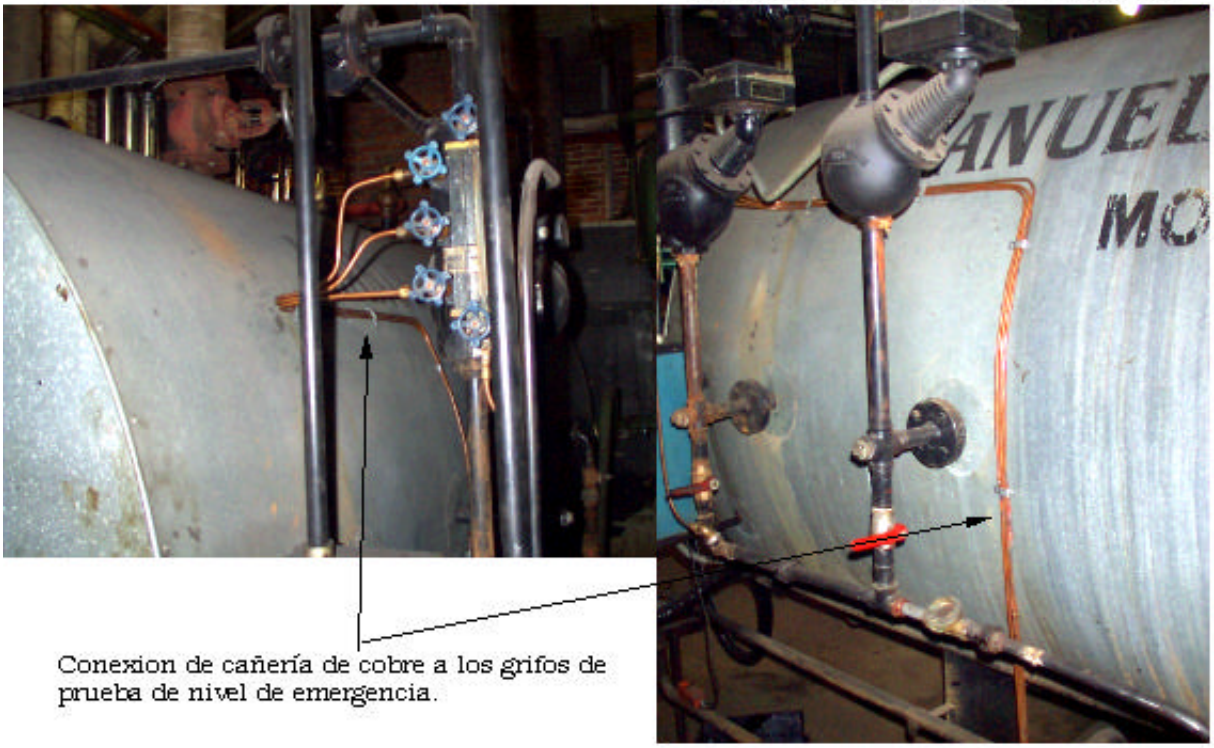

Conexion de cañería de cobre a los grifos de prueba de nivel de emergencia.

descarga del agua de los grifos.

o supuestamente vapor?

Este tipo de conexión de los grifos de purga, no parece ser correctos, ya que en una emergencia, la comprobación de nivel se basa en saber cual es la zona de agua o vapor, al ser tan largos los caños y de cobre, el vapor se condensa total o parcialmente y engaña al foguista, en un momento en que la operación de comprobación está bajo tensión nerviosa.